

CSD T50 02


SUBSTITUIÇÃO DIRETA DO APARELHO CID (CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL) DAS UNIDADES SELF-CONTAINED COLDEX TRANE, MODELOS SRVA, SSSA DE 5 A 15 TR'S.




CSD T50 02

FAIXA DE OPERAÇÃO : 18 a 30 °C
HISTERESE : 1 °C
DIFERENCIAL : 1 °C
ALIMENTAÇÃO : 110 VCA OU 220 VCA 50/60 Hz
OBS : ESPECIFICAR A TENSÃO DE OPERAÇÃO NO PEDIDO

CONECTORES

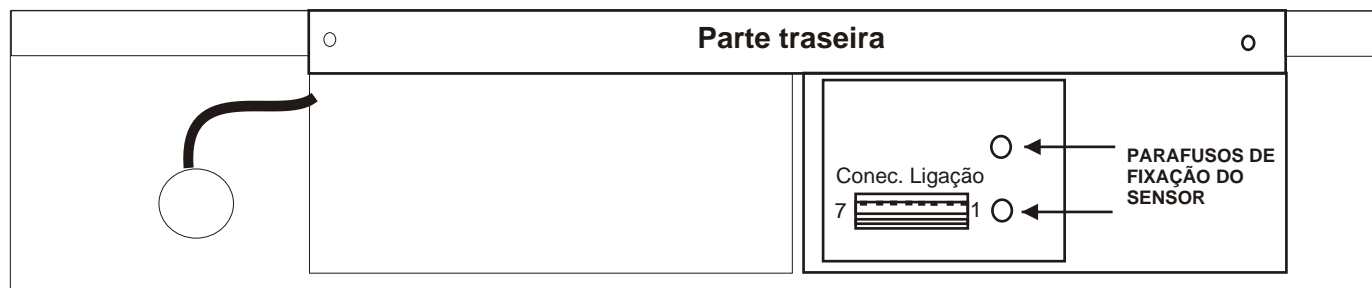

LIGAÇÕES

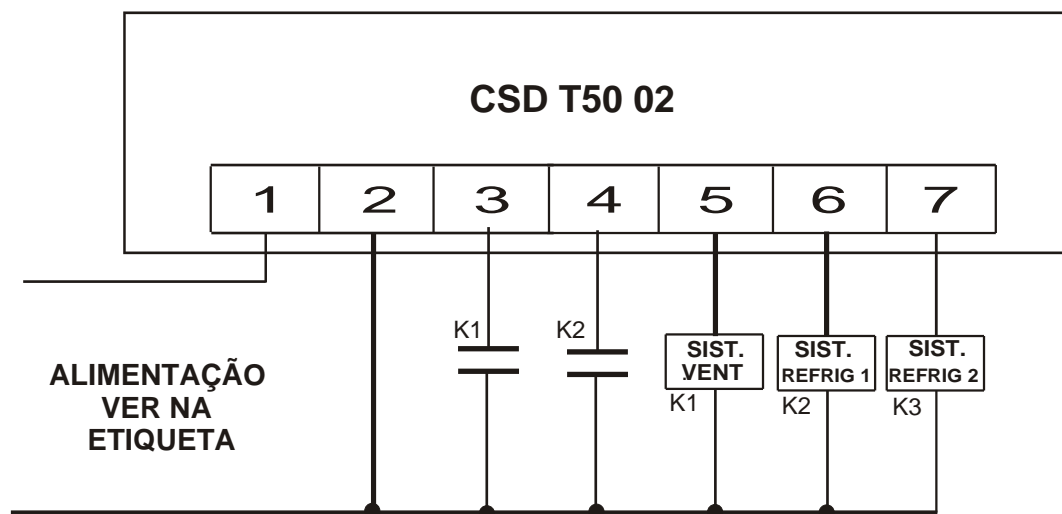

K1 - CONTATORA DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO
K2 - CONTATORA DO SISTEMA D REFRIGERAÇÃO 1
K3 - CONTATORA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 2

SCE SISTEMAS E CONTROLES
ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Caiubi 286, Jardim do Pilar, Santo André SP
Tel/Fax: (011) 4425-4455 CEP 09185-610
E-mail: projetos@sce-controles.com.br
vendas@sce-controles.com.br

WWW.SCE-CONTROLES.COM.BR